

ENVIO DE PROJETOS GERAÇÃO DISTRIBUÍDA GD



ENVIO PROJETOS GERAÇÃO DISTRIBUÍDA - GD



OBJETIVO

Orientar envio de projeto de GD pelo site do DEMEI.

Observação: demais projetos seguir enviando para projetos@demei.com.br


ETAPAS

- 1 Cadastro do responsável técnico
- 2 Envio do projeto
- 3 Acompanhamento do projeto
- 4 Solicitação de vistoria
- 5 Agendamento da vistoria

1 Cadastro do responsável técnico


1º) Acessar o link: <https://agencia.demei.com.br:8433/p3tec/#/>

2º) Cadastrar-se

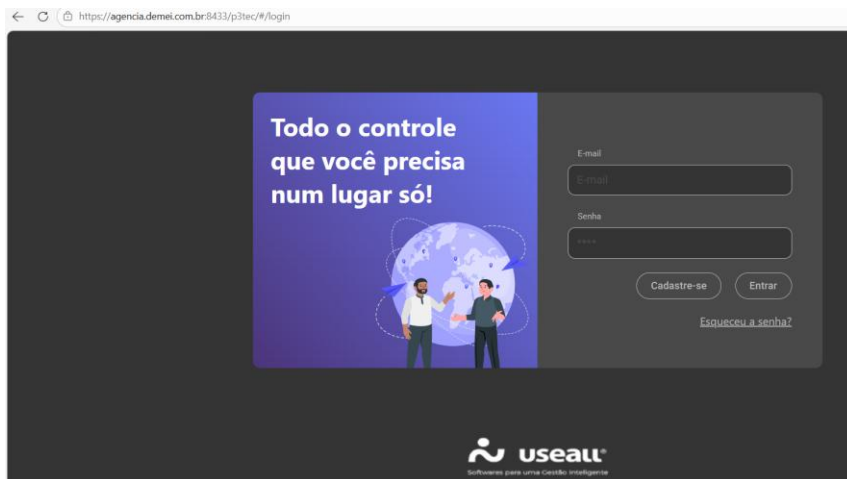

1 Cadastro do responsável técnico


3º) Preencher campos conforme tela abaixo

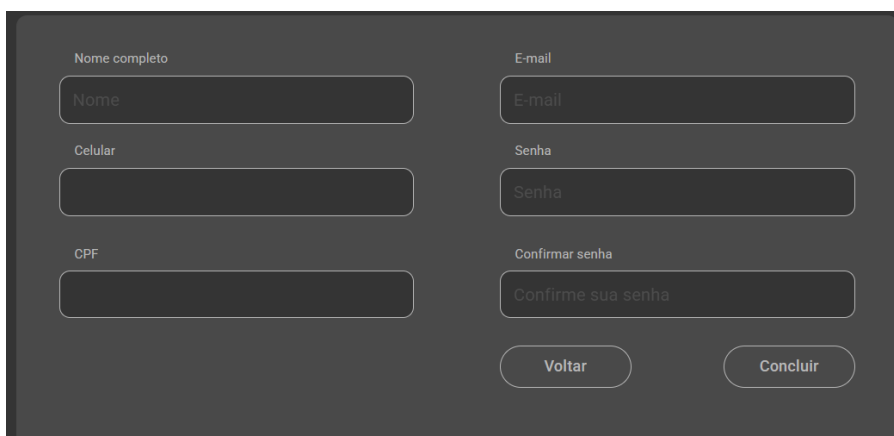

Após concluir o cadastro aparecerá um aviso que será concluída a aprovação/habilitação em 5 dias.


2 Envio do projeto

1º) Após acessar com o usuário (Responsável Técnico) cadastrado e habilitado, clicar no ícone indicado.

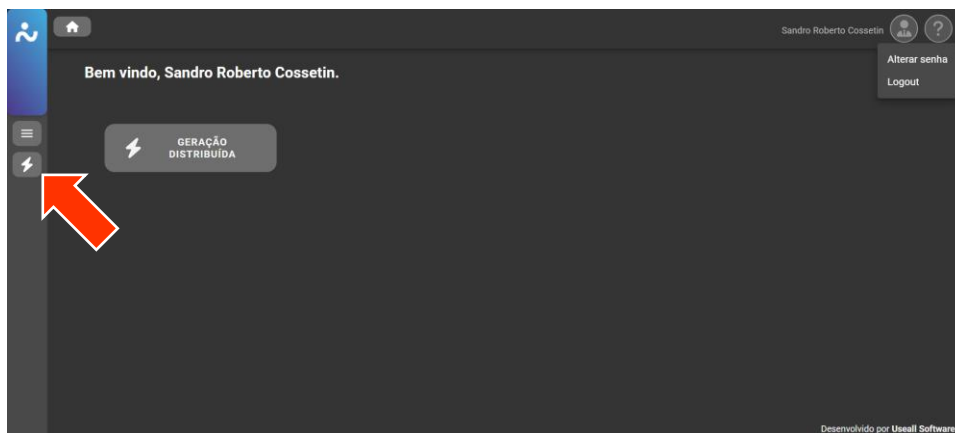

2 Envio do projeto


2º) Clicar em “EQUIPAMENTOS”

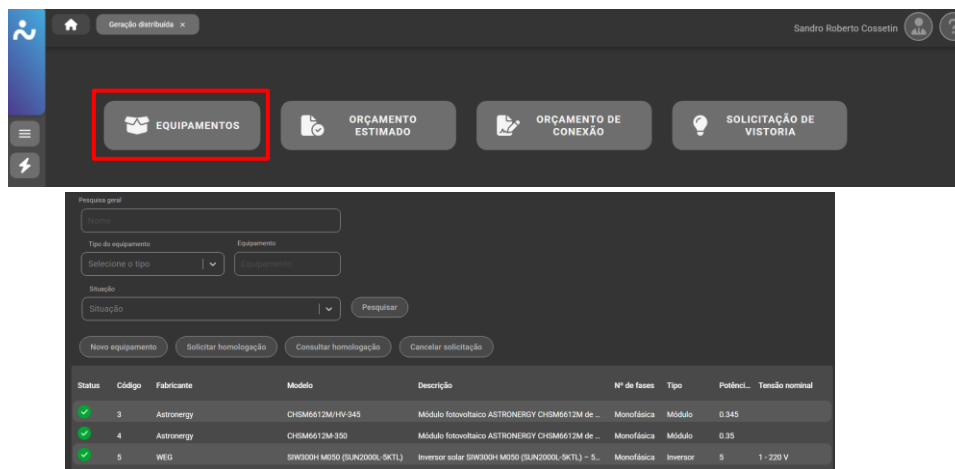

Selecionar equipamento já cadastrado ou cadastrar.

2 Envio do projeto

2º) Clicar em “EQUIPAMENTOS”

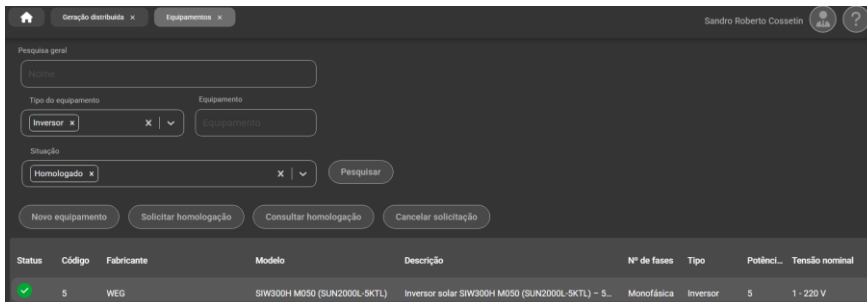

Status	Código	Fabricante	Modelo	Descrição	Nº de fases	Tipo	Potência	Tensão nominal
✓	5	WEG	SIW300H M050 (SUN2000L-SKTL)	Inversor solar SIW300H M050 (SUN2000L-SKTL) - 5...	Monofásica	Inversor	5	1 - 220 V


Havendo equipamentos já cadastrados e homologados podem ser utilizados para informar no projeto.

Não estando listado clicar em

Novo equipamento

2 Envio do projeto

2º) Clicar em “EQUIPAMENTOS”

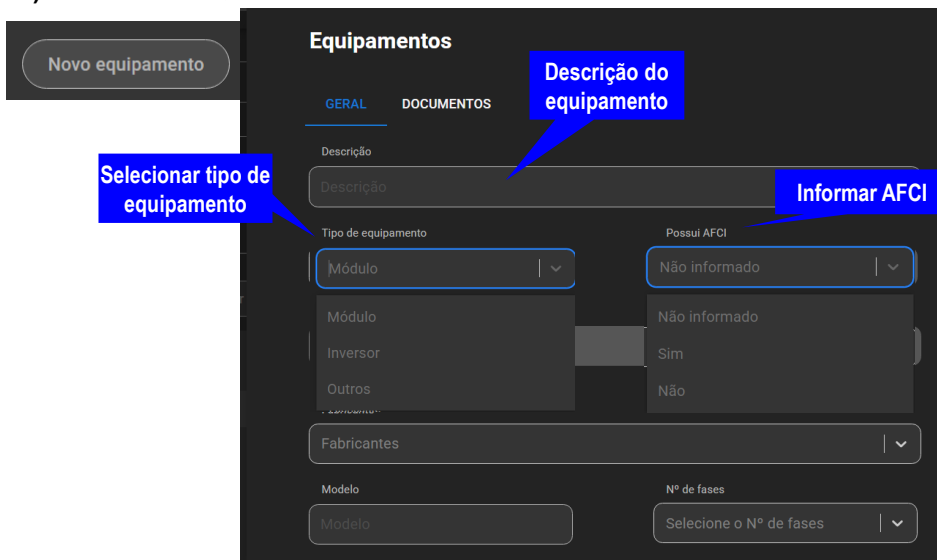

Equipamentos

GERAL DOCUMENTOS

Descrição

Descrição

Tipo de equipamento

Módulo

Módulo

Inversor

Outros

Possui AFCI

Não informado

Não informado

Sim

Não

Fabricantes

Modelo

Modelo

Nº de fases

Selecione o Nº de fases

2 Envio do projeto

2º) Clicar em “EQUIPAMENTOS”

Novo equipamento

Equipamentos

GERAL
DOCUMENTOS

Descrição

Tipo de equipamento
Possui AFCI

Tensão nominal (V)

1 - 220 V
2 - 380V

☐ Fabricante inexistente

Fabricante

Fabricantes

(49) - INTELBRAS | Tipo: Inversor
(14) - GPTECH | Tipo: Inversor
(7) - Enerpoint | Tipo: Inversor

Selecione tensão nominal (V)

Selecione fabricante

2 Envio do projeto

2º) Clicar em “EQUIPAMENTOS”

Novo equipamento

Fabricantes

Modelo

Data certificação

11/03/2026

Nº de fases

Selecione o Nº de fases

Não se aplica
Monofásica
Bifásica

Potência (kW)



Selecione modelo

Data certificado

Selecione modelo

2 Envio do projeto

2º) Clicar em “EQUIPAMENTOS”

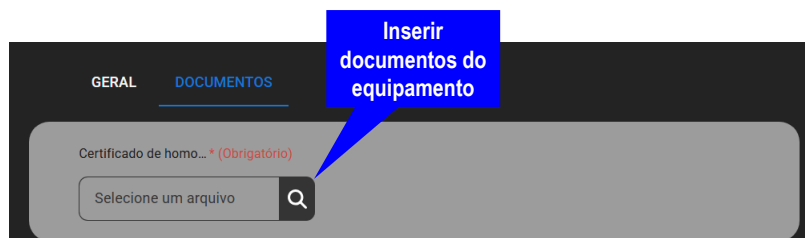

Observação: consta o prazo de 3 dias, mas será analisado no máximo no próximo dia útil.

2 Envio do projeto

Se o equipamento, inversor ou módulo, estiver homologado, basta clicar no equipamento para inserir.

Gerção distribuída x Equipamentos x Sandro Roberto Cossetin

Pesquisa geral

Nome

Tipo do equipamento Equipamento

Selecione o tipo

Situação

Pesquisar

Novo equipamento Solicitar homologação Consultar homologação Cancelar solicitação

Status	Código	Fabricante	Modelo	Descrição	Nº de fases	Tipo	Potênci...	Tensão nominal
✓	3	Astronergy	CHSM6612M/HV-345	Módulo fotovoltaico ASTRONERGY CHSM6612M de ...	Monofásica	Módulo	0.345	
✓	4	Astronergy	CHSM6612M-350	Módulo fotovoltaico ASTRONERGY CHSM6612M de ...	Monofásica	Módulo	0.35	
✓	5	WEG	SW300H M050 (SUN2000L-SKTL)	Inversor solar SW300H M050 (SUN2000L-SKTL) - 5...	Monofásica	Inversor	5	1 - 220 V
✓	6	Outro	SOFAR 6KTL-M-G3	SHENZHEN SOFAR	Monofásica	Inversor	6	1 - 220 V

2 Envio do projeto

3º) Não acessar a etapa “ORÇAMENTO ESTIMADO”



4º) Clicar em “ORÇAMENTO DE CONEXÃO”



2 Envio do projeto

Preencher os dados
do consumidor

Orçamento de conexão

INTERESSADO LOCALIZAÇÃO PROJETO EQUIPAMENTOS PARTICIPANTES DOCUMENTOS

☐ Nova UC

Tipo fonte primária: UFV - Solar - Radiação solar

Tipo de inscrição: CPF

Interessado: HELIO DA SILVA E LIMA

Telefone 1: (55) 99166-2556

Unidade Consumidora: 26.197.038-11

Inscrição: 151.990.450-91

E-mail interessado: tainamoraesdelima@gmail.com

Telefone 2: Telefone

Salvar Informar localização Cancelar

Clicar em **SALVAR** e passar para a próxima aba **LOCALIZAÇÃO**

2 Envio do projeto

Orçamento de conexão

INTERESSADO LOCALIZAÇÃO PROJETO EQUIPAMENTOS

Endereço será alimentado automaticamente conforme cadastro

Cidade: Ijuí

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Rua: TRAV. RODOLFO BURMANN

Número: 313

CEP: 98700-000

UF: Rio Grande do Sul

Latitude: 0

Longitude: 0

Complemento:

Verificar o preenchimento correto, informar em grau e decimal

Salvar Informar dados do projeto Cancelar

Clicar em **SALVAR** e passar para a próxima aba **PROJETO**

2 Envio do projeto

Orçamento de conexão

■ Orç. de conexão: 1 ■ Protocolo: 1714838

INTERESSADO LOCALIZAÇÃO PROJETO EQUIPAMENTOS PARTICIPANTES DOCUMENTOS

Classificação geração particular: Microgeração

Modalidade GD: 0

Microgeração

Minigeração

Selecionar corretamente

Armazenamento (se houver): Armazenamento

Disjuntor UC: 0

Área de arranjos (m²): 0

2 Envio do projeto

Orçamento de conexão

■ Orç. de conexão: 1 ■ Protocolo: 1714838

INTERESSADO LOCALIZAÇÃO PROJETO EQUIPAMENTOS PARTICIPANTES DOCUMENTOS

Classificação geração particular: Microgeração

Modalidade GD: Aéreo

Aéreo

Subterrâneo

Disjuntor UC: 0

Área de arranjos (m²):

Preencher ramal e conforme UC

Preencher disjuntor conforme UC

2 Envio do projeto

Orçamento de conexão

■ Orç. de conexão: 1 ■ Protocolo: 1714838

INTERESSADO LOCALIZAÇÃO PROJETO EQUIPAMENTOS PARTICIPANTES DOCUMENTOS

Classificação geração particular: Microgeração

Modalidade GD: Autoconsumo remoto

Autoconsumo remoto

Múltiplas Unidades Consumidoras

Geração Compartilhada

Autoconsumo local

Tipo ramal: Aéreo

Bitola (mm²): 0

Armazenamento: Armazenamento

Disjuntor UC: 0

Área de arranjos (m²): 0

Selecionar a opção desejada. Autoconsumo remoto e geração compartilhada será feita a análise de fluxo reverso no sistema de distribuição do DEMEI.

2 Envio do projeto

Orçamento de conexão

Orç. de conexão: 1 Protocolo: 1714838

INTERESSADO LOCALIZAÇÃO PROJETO EQUIPAMENTOS PARTICIPANTES DOCUMENTOS

Classificação geração particular: Microgeração

Tipo ramal: Aéreo

Bitola (mm²): 0

Armazenamento (se houver): Armazenamento

Disjuntor UC: 0

Modalidade GD: Autoconsumo remoto

Tipo de conexão: Monofásica

Monofásica

Bifásica

Trifásica

Área de arranjos (m²): 0

Selecionar o tipo de ligação

Preencher com a área total dos módulos

Salvar Informar equipamentos Cancelar

Clicar em **SALVAR** e passar para a próxima aba **EQUIPAMENTOS**

2 Envio do projeto

INTERESSADO LOCALIZAÇÃO PROJETO EQUIPAMENTOS PARTICIPANTES DOCUMENTOS

Equipamento

Equipamento

Não encontrou o equipamento? Clique aqui e cadastre um novo!

Quantidade: 0 Adicionar

*É importante informar tanto Módulos quanto Inversores!

	Situação	Equip.	Nome	Qtde	Potência un...	Potência tot...	Remover
🔍	✓	6	SHENZEN SOFAR	1	6	6	🗑️

Potência instalada: 6

Informar potência do inversor

Salvar Informar documentos Cancelar

Clicar em **SALVAR** e passar para a próxima aba **DOCUMENTOS**

2 Envio do projeto

Orçamento de conexão

INTERESSADO LOCALIZAÇÃO PROJETO EQUIPAMENTOS DOCUMENTOS

Inserir memorial descritivo * (Obrigatório)

ANEXO VII_MEMORIAL_D... [🔍] [📄] [🗑️]

Datasheet módulos * (Obrigatório)

Datasheet_ERAPRO_585... [🔍] [📄] [🗑️]

Foto Medidor e Disjuntor * (Obrigatório)

FOTO_DISJUNTOR.jpeg [🔍] [📄] [🗑️]

Inserir ART ou TRT * (Obrigatório)

TRT_Assinada.jpeg [🔍] [📄] [🗑️]

Anexar projeto * (Obrigatório)

ANEXO VIII_-_Projeto... [🔍] [📄] [🗑️]

Anexo III * (Obrigatório)

ANEXO III.docx [🔍] [📄] [🗑️]

Datasheet inversor * (Obrigatório)

Datasheet - SOFAR 3~... [🔍] [📄] [🗑️]

Foto da entrada de energia * (Obrigatório)

FOTO_Padrão de entra... [🔍] [📄] [🗑️]

Salvar Solicitar análise Informar dados do interessado Cancelar

- Inserir documentos obrigatórios para análise do projeto.
- Importante: o projeto (diagramas, localização, etc.) deve estar em um único arquivo.
- Salvar e solicitar análise.

2 Envio do projeto

Clicar nos itens pertinentes ao projeto apresentado e clicar em ENVIAR.

Enviar orçamento para análise

Você deseja enviar o orçamento de conexão para análise?
Após o envio, o orçamento de conexão só poderá ser alterado em um momento de revisão ou reprovação.

SOLICITAÇÕES E DECLARAÇÕES

☐ Solicito que a contagem do prazo para realização da vistoria pela distribuidora, conforme art. 68 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, inicie-se somente após minha solicitação. (Opcional)

☐ Renuncio ao direito de desistir do orçamento de conexão nos termos dos §§ 7º e 8º do art. 89 da Resolução Normativa nº 1.000/2021. (Opcional)

☐ Autorizo a distribuidora a entregar junto com o orçamento de conexão os contratos e o documento ou meio para pagamento de custos de minha responsabilidade. (Opcional)

☐ Declaro que as instalações internas da minha unidade consumidora, incluindo a geração distribuída, atendem às normas e padrões da distribuidora, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e às normas dos órgãos oficiais competentes, e ao art. 8º da Lei nº 9.074, de 1995, naquilo que for aplicável. (Obrigatório)

☐ Solicito a dispensa da análise de inversão de fluxo, conforme o enquadramento no art. 73-A, de acordo com a seguinte regra: (Opcional)

☐ Não injeção na rede de distribuição de energia elétrica ("Grid zero").


☐ Enquadramento nos critérios de gratuidade da REN 1.000/2021 e potência de geração compatível com o consumo no horário de geração.

☐ Modalidade autoconsumo local, com potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5 KW, observado o item 6.

☐ Declaro, para todos os fins, que todas as informações prestadas neste documento são verdadeiras. (Obrigatório)

Cancelar Enviar


3 Acompanhamento do projeto

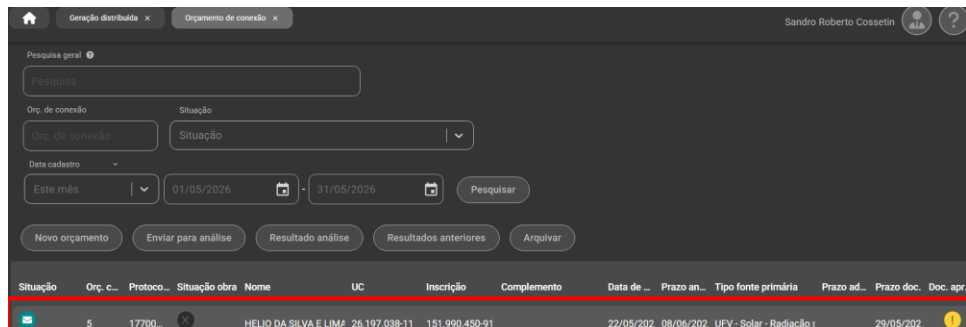

The screenshot shows a web application interface for project tracking. At the top, there are tabs for 'Geração distribuída' and 'Orçamento de conexão'. Below the tabs is a search bar and several filters: 'Orç. de conexão', 'Situação', 'Data cadastro', and a date range selector. A 'Pesquisar' button is present. Below the filters are buttons for 'Novo orçamento', 'Enviar para análise', 'Resultado análise', 'Resultados anteriores', and 'Arquivar'. At the bottom, there is a table with columns: Situação, Orç. c..., Protocolo..., Situação obra, Nome, UC, Inscrição, Complemento, Data de ..., Prazo an..., Tipo fonte primária, Prazo ad..., Prazo doc., and Doc. apr. The table contains one row with the following data: Situação: 5, Orç. c.: 17700, Protocolo: X, Situação obra: HELIO DA SILVA E LIMA, Nome: 26.197.038-11, UC: 151.990.450-91, Data de: 22/05/202, Prazo an.: 08/06/202, Tipo fonte primária: UFV - Solar - Radiação, Prazo ad.: 29/05/202, Prazo doc.: 29/05/202, Doc. apr.: 1.

O status do projeto aparecerá na listas dos projetos enviados pelo projetista.


Internamente o DEMEI analisará o projeto e emitirá o parecer para documentos, equipamentos, projeto e viabilidade técnica.

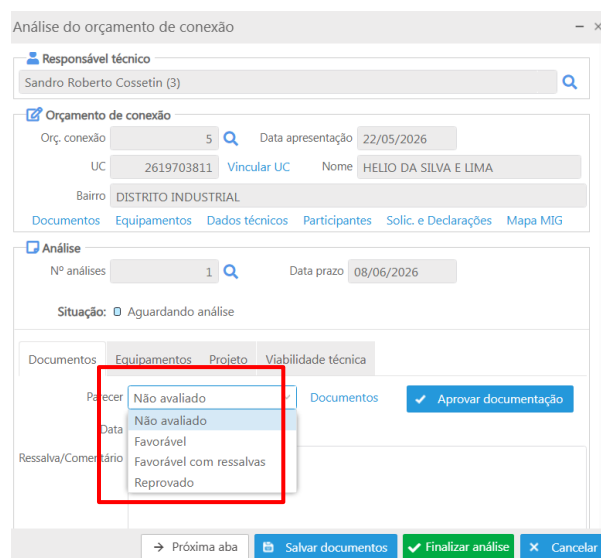


The screenshot shows a web application interface for project analysis. At the top, there is a tab for 'Análise do orçamento de conexão'. Below the tab is a search bar and a list of users: Sandro Roberto Cossetin (3). Below the search bar is a section for 'Orçamento de conexão' with fields for 'Orç. conexão' (5), 'Data apresentação' (22/05/2026), 'UC' (2619703811), 'Nome' (HELIO DA SILVA E LIMA), and 'Bairro' (DISTRITO INDUSTRIAL). Below this section are tabs for 'Documentos', 'Equipamentos', 'Dados técnicos', 'Participantes', 'Solic. e Declarações', and 'Mapa MIG'. Below the tabs is a section for 'Análise' with fields for 'Nº análises' (1), 'Data prazo' (08/06/2026), and 'Situação: 0 Aguardando análise'. Below the 'Análise' section is a table with columns: Documentos, Equipamentos, Projeto, and Viabilidade técnica. The table contains one row with the following data: Documentos: Não avaliado, Equipamentos: Não avaliado, Projeto: Favorável, Viabilidade técnica: Favorável com ressalvas. Below the table is a 'Parecer' section with a dropdown menu showing options: 'Não avaliado', 'Favorável', 'Favorável com ressalvas', and 'Reprovado'. Below the 'Parecer' section is a 'Ressalva/Comentário' section. At the bottom, there are buttons for 'Proxima aba', 'Salvar documentos', 'Finalizar análise', and 'Cancelar'.

4 Solicitação de Vistoria

4º) Após aprovação do projeto, clicar em “SOLICITAÇÃO DE VISTORIA”

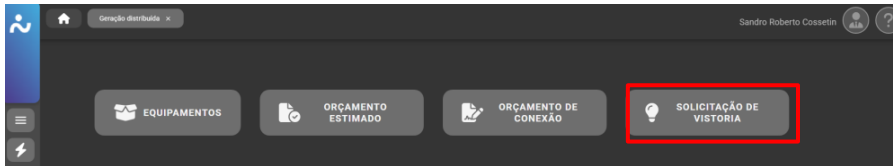

5º) Após a “SOLICITAÇÃO DE VISTORIA” clicar em INFORMAR INÍCIO DA INSTALAÇÃO.

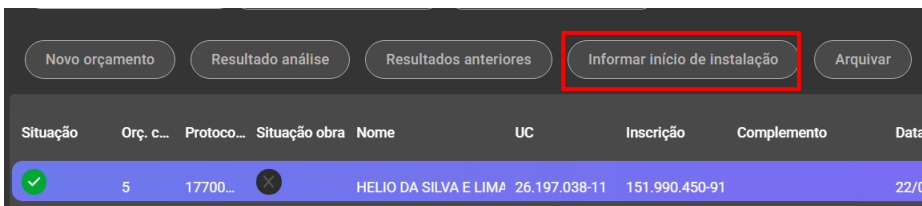

4 Solicitação de Vistoria

6º) Informar data e fotos da instalação mostrando módulos, inversor e proteções.

Início de instalação

Data de início da instalação

22/05/2026

Carta de início da instalação

Selecione um arquivo

Informar a data

Anexar fotos dos módulos, inversor e proteções

Informar início de instalação

Fechar

Confirmação


Após informar o início de instalação, não será mais possível modificar a data de início e o documento vinculado. Tem certeza que deseja continuar?

Cancelar


Continuar

4 Solicitação de Vistoria

7º) Clicar em “SOLICITAÇÃO DE VISTORIA”

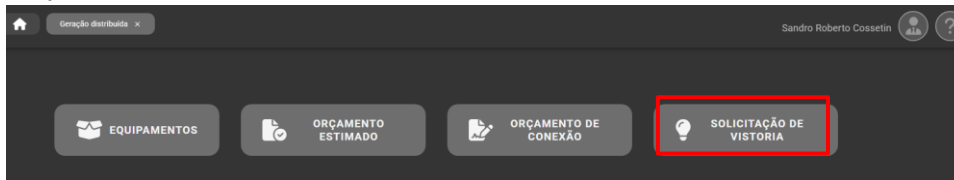


8º) Clicar em “NOVA SOLICITAÇÃO”

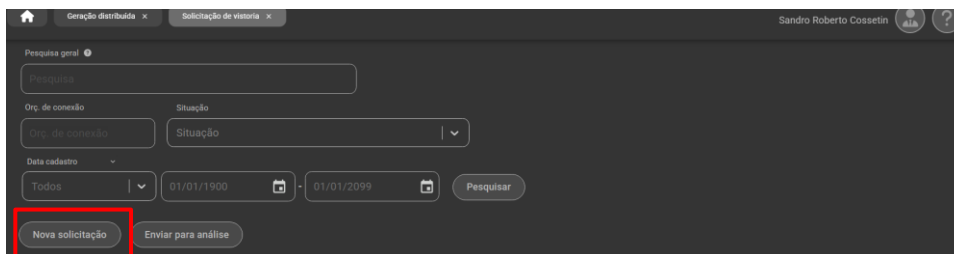

4 Solicitação de Vistoria

9º) Clicar em “SOLICITAÇÃO DE VISTORIA”

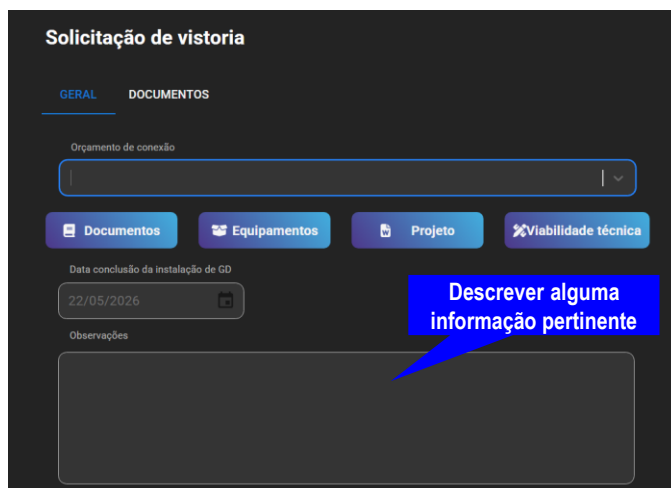


The screenshot shows the 'Solicitação de vistoria' form in the DEMA interface. The form has a dark theme and includes the following elements:

- Header:** 'Solicitação de vistoria' title.
- Tabs:** 'GERAL' (selected) and 'DOCUMENTOS'.
- Form Fields:**
 - 'Orçamento de conexão' dropdown menu.
 - 'Data conclusão da instalação de GD' date picker (set to 22/05/2026).
 - 'Observações' text area.
- Buttons:** 'Documentos', 'Equipamentos', 'Projeto', and 'Viabilidade técnica'.
- Callout:** A blue callout box with the text 'Descrever alguma informação pertinente' pointing to the 'Observações' text area.


4 Solicitação de Vistoria

9º) Clicar em “SOLICITAÇÃO DE VISTORIA”

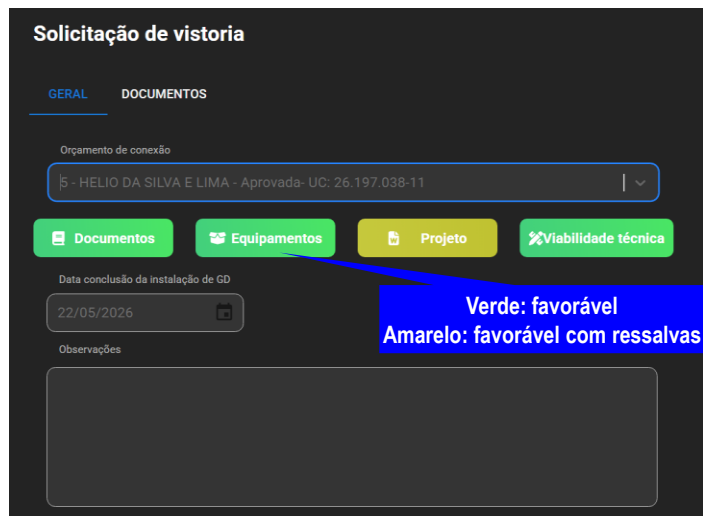


4 Solicitação de Vistoria

10º) Clicar em “ENVIAR PARA ANÁLISE”

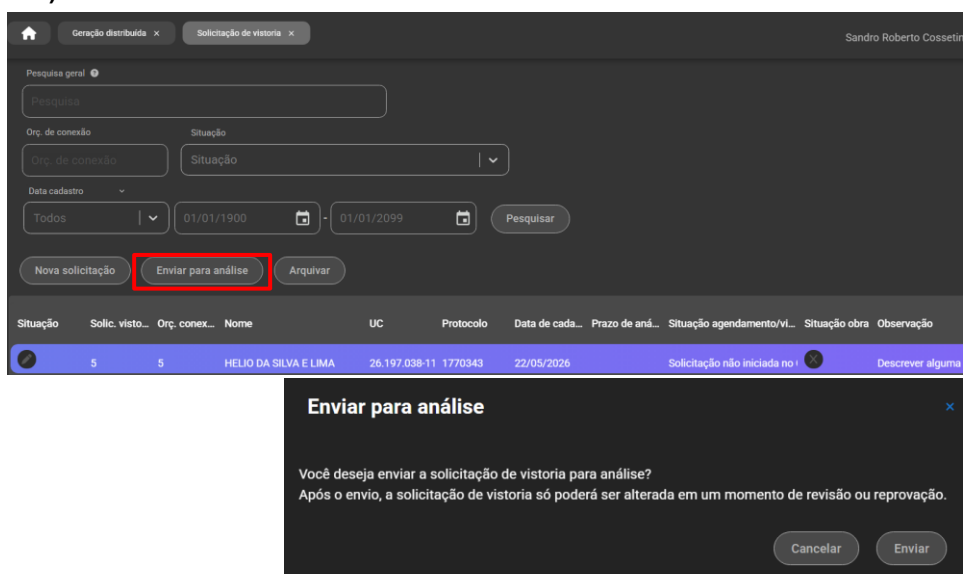

4 Solicitação de Vistoria

Após a análise pelo DEMEI constará no status da Solicitação de Vistoria

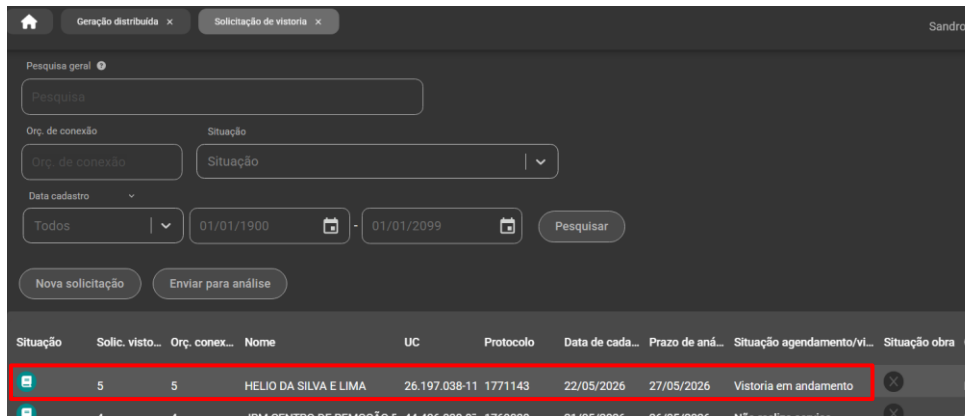

Situação	Solic. visto...	Orç. conex...	Nome	UC	Protocolo	Data de cada...	Prazo de aná...	Situação agendamento/vi...	Situação obra
	5	5	HELIO DA SILVA E LIMA	26.197.038-11	1771143	22/05/2026	27/05/2026	Vistoria em andamento	
	4	4	IRM CENTRO DE REMOÇÃO E...	44.405.028-01	1760320	21/05/2026	26/05/2026	Não realiza serviço	

5 Agendamento da Vistoria

IMPORTANTE

O DEMEI agendará com o **CONSUMIDOR** a vistoria e troca do medidor conforme contato cadastrado.

Portanto, na apresentação do projeto os dados devem estar corretos para atualização cadastral.

Vigência
1º de JUNHO de 2026

DÚVIDAS: 3331-7769
gd@demei.com.br

Acesso: <https://agencia.demei.com.br:8433/p3tec/#/>

Vigência
1º de JUNHO de 2026

DÚVIDAS: 3331-7769
gd@demei.com.br

Disponível em: **<https://www.demei.com.br/>**



Vigência
1º de JUNHO de 2026

DÚVIDAS: 3331-7769
gd@demei.com.br

Disponível em: **<https://www.demei.com.br/>**

ACESSO RÁPIDO

